


QP Central Termica

Nº Circ.	Designação	Canalização	Pot. (kW)	Distr. Fases		
				L1	L2	L3
1	Bomba Calor 1	H1XV-R 5G35mm²/Esteira/PVC063	-	X	X	X
2	Bomba Calor 1	H1XV-R 5G35mm²/Esteira/PVC063	-	X	X	X
3	Iluminação	H1XV-U 3G1,5mm²/Esteira/VD025	-	X		
4	Iluminação Emergência	H1XV-U 3G1,5mm²/Esteira/VD025		X		
5	Reserva Equipada	-	-		X	
6	Tomadas Mono/Tríf.	H1XV-R 5G2,5mm²/Esteira/VD025	-	X	X	X
-	Reserva de Espago (≥30%)	-				

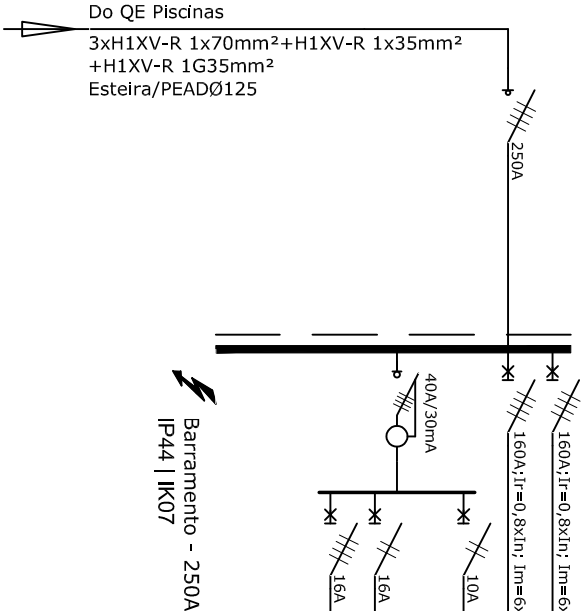

NOTAS:

- Todos os fusíveis a instalar serão do tipo gG.
- Sempre que o condutor de neutro de uma canalização seja inferior aos de fase a protecção será do tipo 3p+N/2.

REQUERENTE		ESPECIALIDADE	
Município da Batalha		Infra-Estruturas Eléctricas	
OBRA		FASE	
Requalificação das Infra-estruturas Eléctricas Piscina Municipal		Execução	
LOCAL		ESCALA	
Piscinas Municipais da Batalha		PISO	
DESIGNAÇÃO		DESENHO Nº	
Quadro Eléctrico QP CENTRAL TERMICA		5.5	
		REVISÃO	

ENERZIA AZUL
Rua Cidade de Halton
Nº 90
2400-703 Leiria
+351 934 560 000