


Q.C.Caldeiras

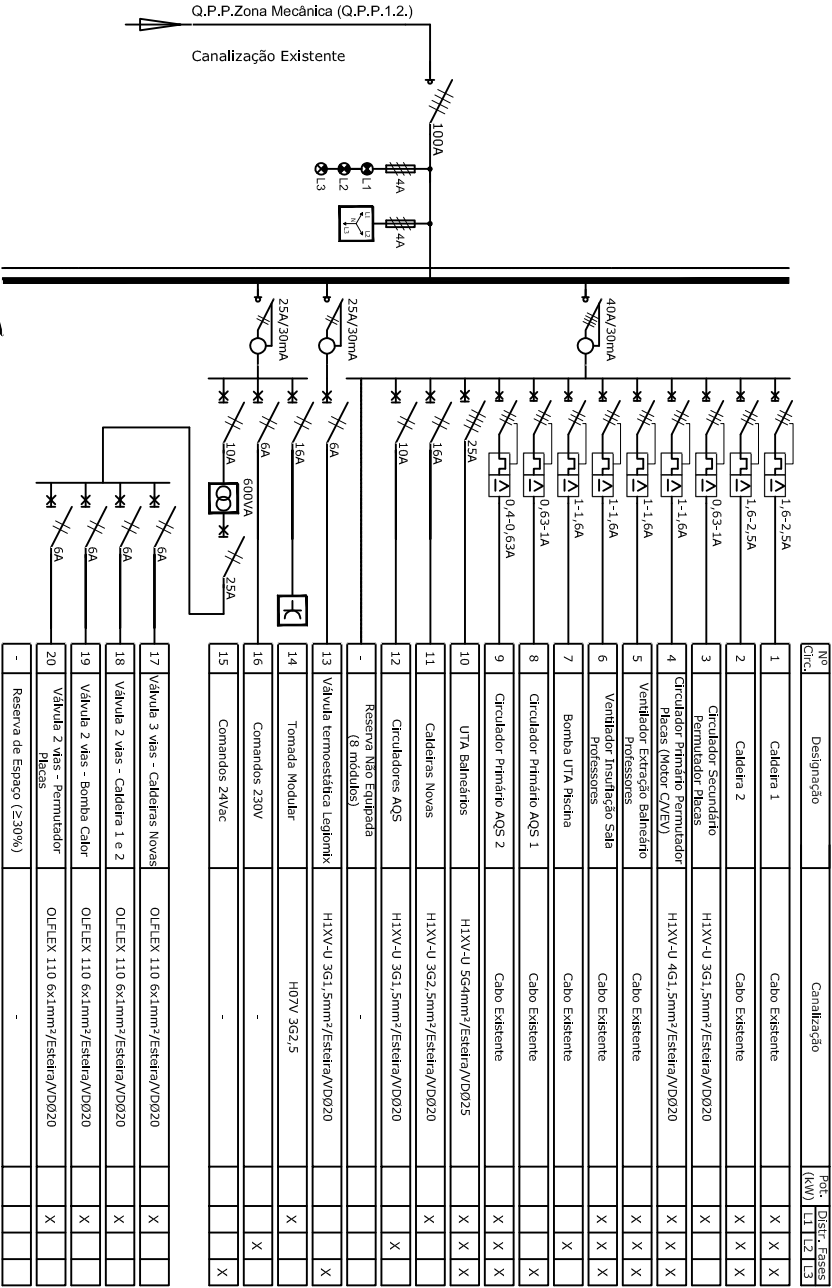

Barramento - 100A

| Norma Fabrico |        | S.L.T.   |  |
|---------------|--------|----------|--|
| IEC 60898     |        | TT       |  |
| Un [V]        | In [A] | Pcc [kA] |  |
| 400-231       | 100    | 6        |  |
| IP            | IK     | Obs.     |  |
| 65            | 10     |          |  |

NOTAS:

- O armário do quadro Q.P.1.4 deverá ser em políester reforçado a fibra de vidro.
- Todos os disjuntores e diferenciais devem ter associado contactos de estado.
- Os quadros devem ser dotados de régua de bornes para electrificação dos cabos vindo do campo.
- Todos os dispositivos de accionamento e comando encontram-se representados nos esquemas multifilares em capítulo anexo .



**ENERGIÁ AZUL**  
Rua Cidade de Halton  
Nº 90  
2400-703 Leiria  
+351 934 560 000

| REQUERENTE                                                     |  | ESPECIALIDADE               |  |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Município da Batalha                                           |  | Infra-Estruturas Eléctricas |  |
| OBRA                                                           |  | FASE                        |  |
| Reabilitação das Infra-estruturas Eléctricas Piscina Municipal |  | Execução                    |  |
| LOCAL                                                          |  | ESCALA                      |  |
| Piscinas Municipais da Batalha                                 |  | PISO                        |  |
| DESIGNAÇÃO                                                     |  | DESENHO Nº                  |  |
| Quadro Eléctrico Q.C. Caldeiras                                |  | REVISÃO                     |  |

5.6