


QGPV

Nº Cfrc.	Designação	Canalização	Pot. (KW)	Distr. Fases		
				L1	L2	L3
	Proteção Diferencial do Tipo A	-				
	Inversor 100kW	H1XV-R (ff,zh) 3x/70mm² + 2G35mm² + H1XV-R (ff,zh) 1G35mm²/Esleira		X	X	X
	Sistema de Montorização	A05V-U 3G2,5mm²/V/D020/Calha		X		
	Reserva Equipada	-			X	
	Descarregadores de Sobretensão	4xH07V-R 1x25mm²+H07V-R 1G25mm²				

Norma Fabricco		S.L.T.
IEC 947-2		TT
Un [V] 400-231	In [A] 250	Pcc [kA] 6
IP 44	IK 07	Obs.
		

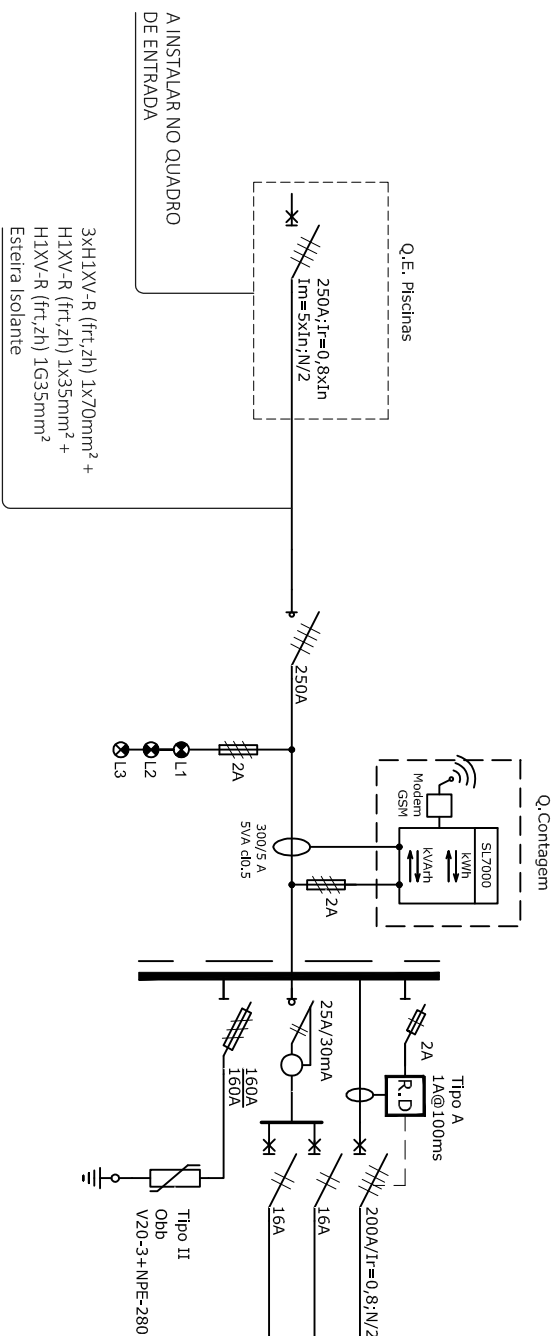

NOTAS:

- Todos os fusíveis a instalar serão do tipo gG.
- Sempre que o condutor de neutro de uma canalização seja inferior aos de fase a protecção será do tipo 3p+N/2.
- A ligação dos descarregadores de sobretensão, deverá ser efectuada imediatamente a jusante do corte geral. A ligação electricificação das fases, neutro e terra aos descarregadores, deverão cumprir as recomendações fornecidas pelo fabricante

	
ENERGIA AZUL	
Rua Cidade de Halton Nº 90 2400-703 Leiria +351 934 560 000	
REQUERENTE	Município da Batalha
OBRA	Instalação de Painéis Fotovoltáicos
LOCAL	Piscinas Municipais da Batalha
DESIGNAÇÃO	Quadro Eléctrico QGPV
ESPECIALIDADE	Infra-Estruturas Eléctricas
FASE	Execução
DATA	06/2022
ESCALA	PISO
DESENHO Nº	REVISÃO